

Protokol o zkoušce č. 5645/19

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Chomutice**

Chomutice 50753

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 15.10.19 - 13:10

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 15.10.19 / 17.10.19

Popis vzorku : **Chomutice ÚV - surová voda**

Číslo vzorku : 5729/19

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
železo	mg/l	4,80 !	0,20	±12%	ČSN 757385/A
mangan	mg/l	0,25 !	0,050	±8%	ČSN 757385/A


Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha č.1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNĚ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 21.10.2019

Ing. Zdeněk Šulíček

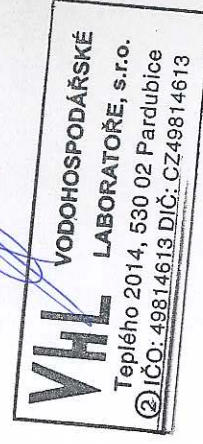

Protokol o zkoušce č. 5646/19

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Chomutice**

Chomutice 50753

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 15.10.19 - 13:15

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 15.10.19 / 17.10.19

Popis vzorku : **Chomutice ÚV - upravená voda**

Číslo vzorku : 5730/19

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkusební metody
železo	mg/l	0,02	0,20	±12%	ČSN 757385/A
mangan	mg/l	<0,01	0,050	-	ČSN 757385/A

Norma : Vyh. 252/2004 Sb. příloha č.1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 21.10.2019

Ing. Zdeněk Šulíček

